


# Postaw stóg w bezpiecznym miejscu

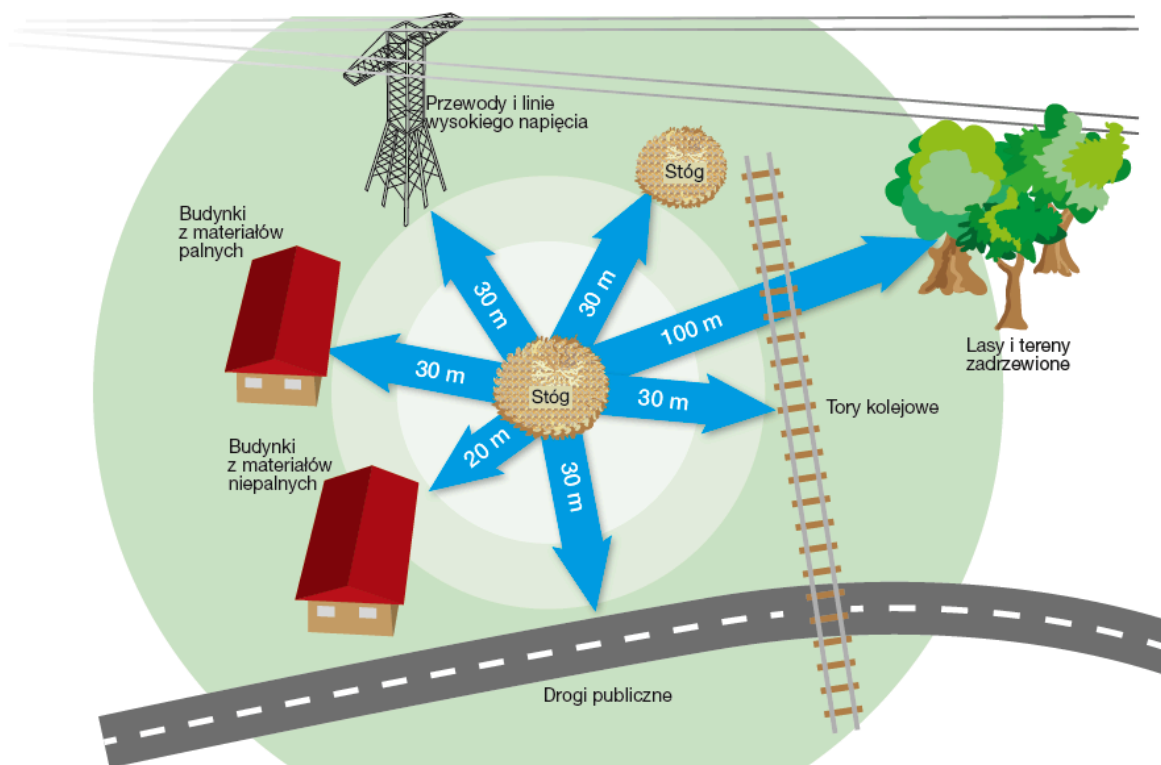

**Ustawiając stóg należy pamiętać o wymaganiach związanych z zachowaniem minimalnej odległości sterty słomy od budynków, dróg i lasów. Oto wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku.**

### **Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:**

- 1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
- 2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
- 3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
- 4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskiei;
- 5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;  
7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

- Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
- Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

**Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m<sup>2</sup> lub kubatury 5 000 m<sup>3</sup>.**

**Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:**

- 1) od budynków wykonanych z materiałów:
    - a) palnych — 30 m,
    - b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
  - 2) od dróg publicznych i torów kolejowych — 30 m;
  - 3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki — 10 m;
  - 4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30 m;
  - 5) od lasów i terenów zalesionych — 100 m;
  - 6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30 m.
- Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
  - Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

**Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.**

